



志登茂川浄化センター水位関係図 (北系水処理施設)

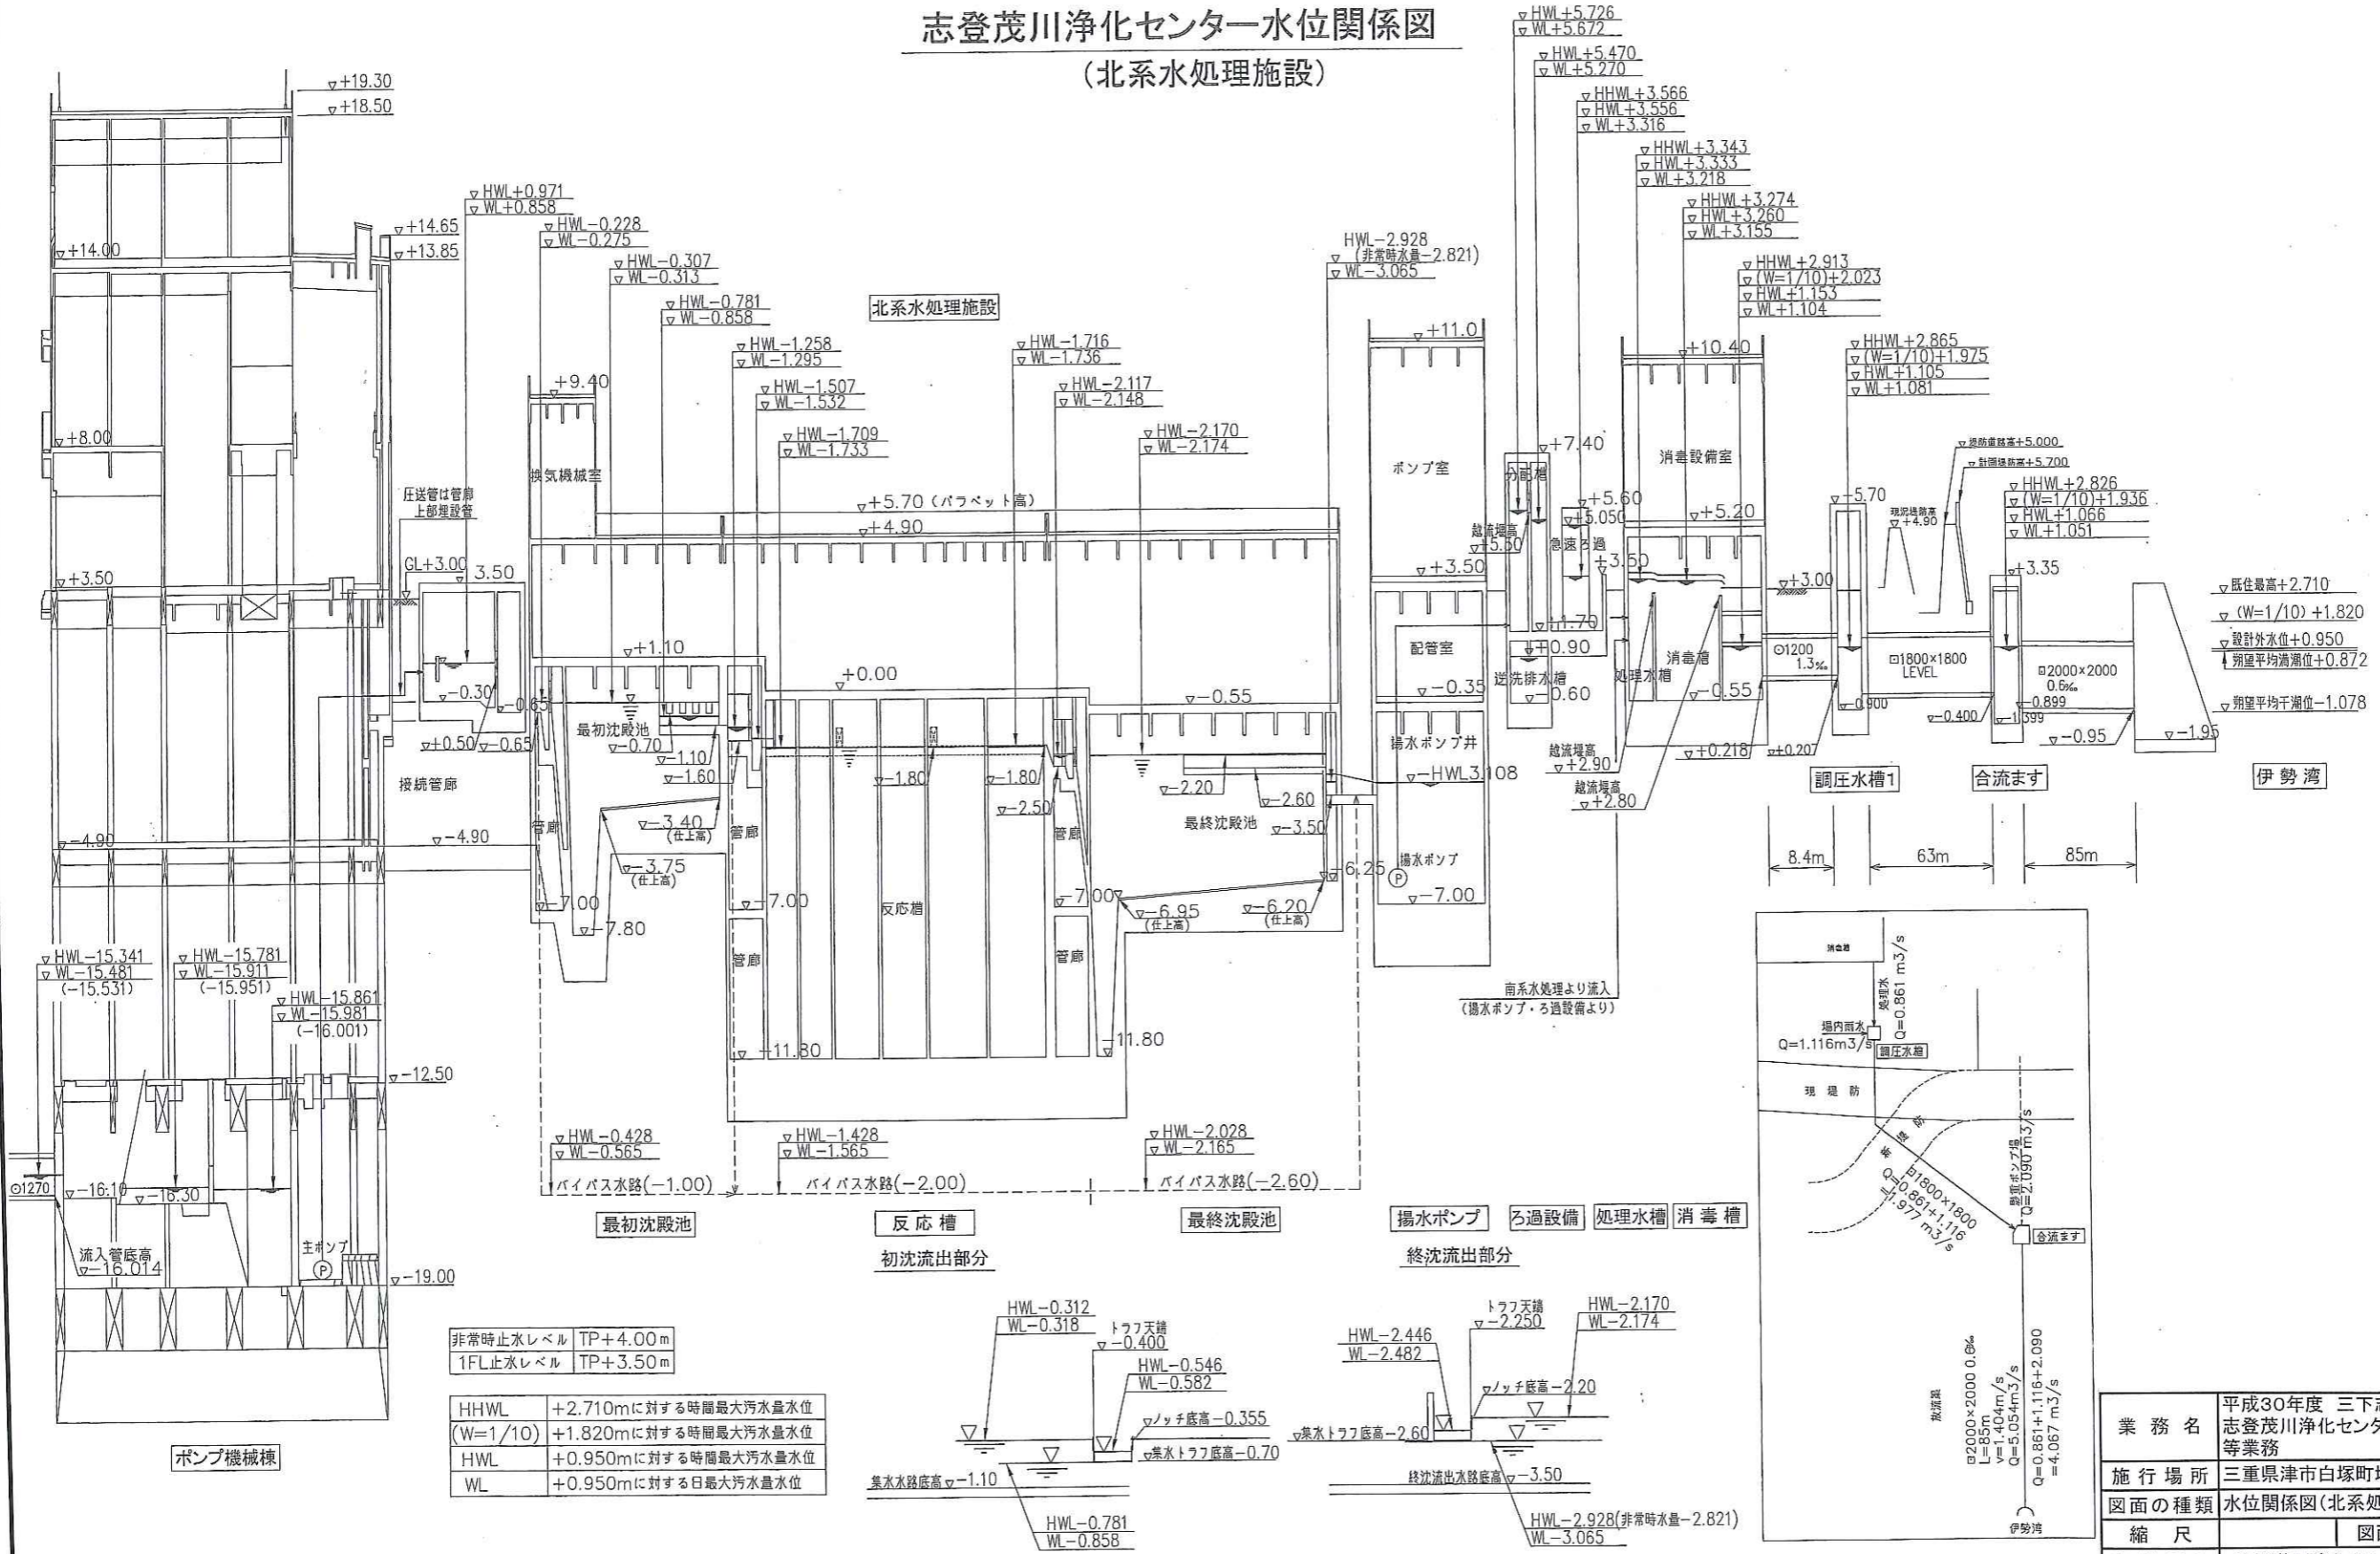

| | |
|----------|----------------------|
| 非常時止水レベル | TP+4.00m |
| 1FL止水レベル | TP+3.50m |
| HHWL | +2.710mに対する時間最大汚水量水位 |
| (W=1/10) | +1.820mに対する時間最大汚水量水位 |
| HWL | +0.950mに対する時間最大汚水量水位 |
| WL | +0.950mに対する日最大汚水量水位 |

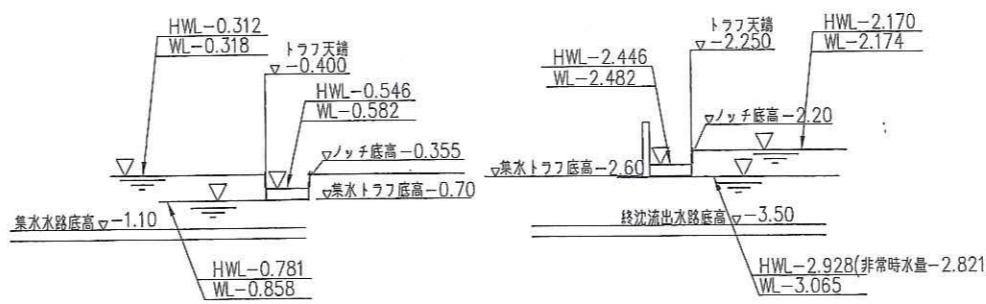

| | | | |
|-------|---------------------------------------|------|--|
| 業務名 | 平成30年度 三下志委 第1号 志登茂川浄化センター施設点検運転監視等業務 | | |
| 施行場所 | 三重県津市白塚町地内 | | |
| 図面の種類 | 水位関係図(北系処理施設) | | |
| 縮尺 | | 図面番号 | |
| 事業所名 | 志登茂川浄化センター | | |