


②SCH型容器弁

仕様

1. 耐圧試験圧力 250 kgf/cm²
2. 気密試験圧力 110 kgf/cm²
3. 容器空容量 約76.5 kgf ...
4. 容器内容積 68ℓ±8%
5. ハロン1301充て量 60 kgf
6. 安全弁作動圧力 180~250 kgf/cm²
7. 容器口高圧ガス取締法による
容器証明書付
8. 容器弁は日本消防設備安全センター
による型式認定品
認定番号... J-049号
9. 容器塗装色 マンセル N-6

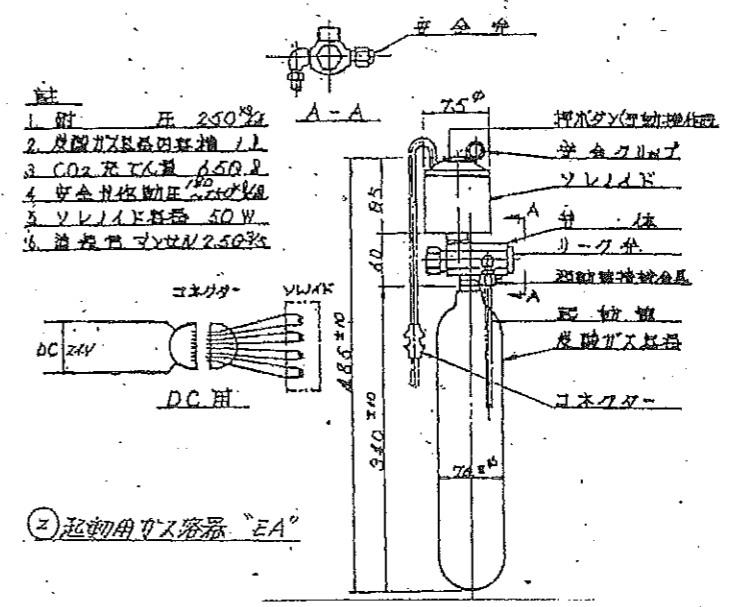

工事名	平成30年度三下北修第11号 北部浄化センター ハロン化物消火設備修繕工事
図名	器具図(参考図)
公益財団法人 三重県下水道公社	