



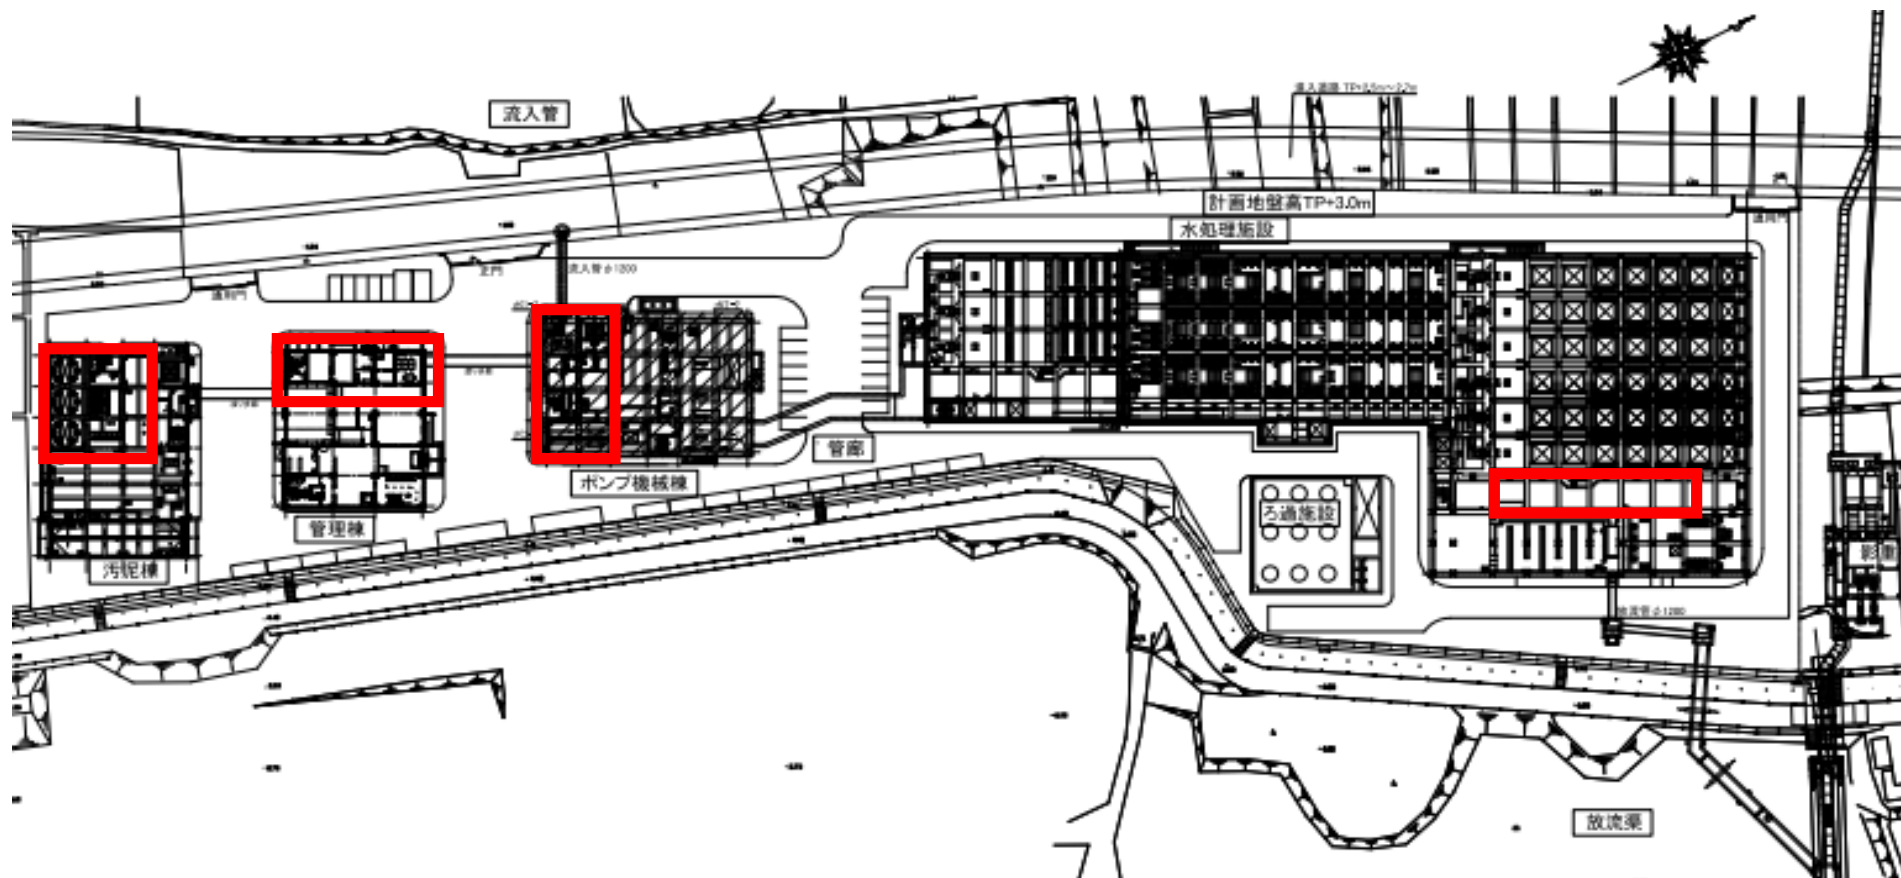

※ 本図は、参考図であり施行場所と本図に相違がある場合にあつては、相違箇所を再調査後、公社監督員と協議のうえ、詳細を決定すること。

業 務 名	令和8年度 三下志委 第3号 志登茂川浄化センター電気設備点検業務		
施 行 場 所	三重県津市白塚町地内		
図面の種類	一般平面図		
縮 尺	free	図面番号	1
事 業 所 名	志登茂川浄化センター		

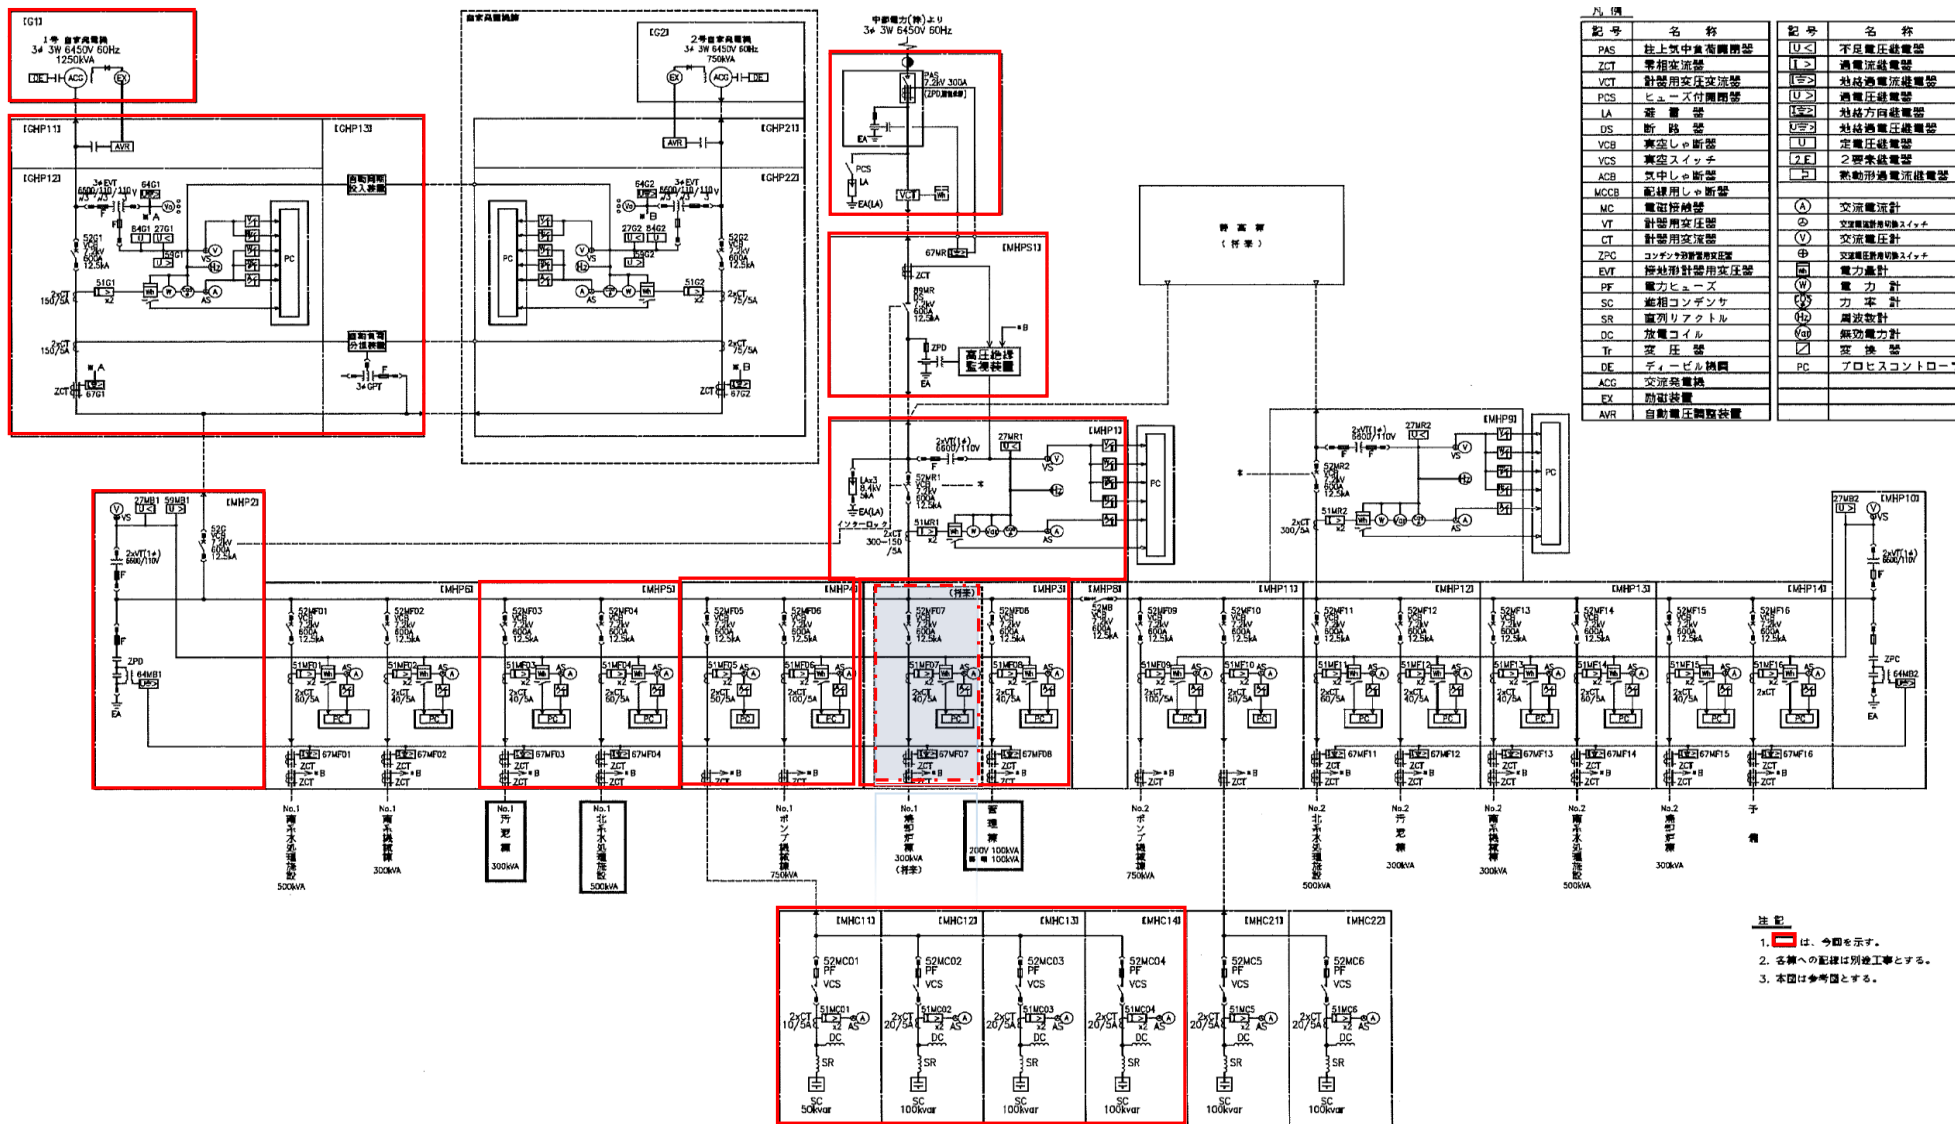


記号	名称	記号	名称
PAS	地上気中電圧降下器	U<	不足電圧継電器
ZCT	電圧変動器	U>	過電圧継電器
VCT	計量用電圧変圧器	U<2	地絡過電圧継電器
PSS	ヒューズ付開閉器	U>2	過電圧継電器
LA	遮断器	U<2	地絡方向継電器
DS	断 路 器	U>2	地絡過電圧継電器
VCS	真空しゃ断器	U	定電圧継電器
VCS	真空スイッチ	2F	2要素継電器
ACB	空気しゃ断器	2F	2要素継電器
MCCB	配線用しゃ断器	2F	2要素過電圧継電器
MC	電圧降下器	(A)	交流電流計
VT	計量用電圧器	(V)	交流電圧計
CT	計量用電流器	(V)	交流電圧計
ZPC	コンデンサ用電圧降下器	(W)	電力計
EVT	接地用計量用電圧器	(W)	電力計
PF	電力ヒューズ	(W)	電力計
SC	並列コンデンサ	(W)	電力計
SR	並列リアクトル	(W)	電力計
DC	放電コイル	(W)	電力計
Tr	変 圧 器	(W)	電力計
DE	ディールル機器	(W)	電力計
ACC	交流発電機	(W)	電力計
EX	防犯装置	(W)	電力計
AVR	自動電圧調整装置	(W)	電力計

注 記
 1. 図面は、今回を示す。
 2. 各機への配線は別途工事とする。
 3. 本図は参考図とする。

業 務 名	令和8年度 三下志委 第3号 志登茂川浄化センター電気設備点検業務		
施 行 場 所	三重県津市白塚町地内		
図 面 の 種 類	受電設備単線結線図		
縮 尺	free	図面番号	2
事 業 所 名	志登茂川浄化センター		

※ 本図は、参考図であり施行場所と本図に相違がある場合にあっては、相違箇所を再調査後、公社監督員と協議のうえ、詳細を決定すること。

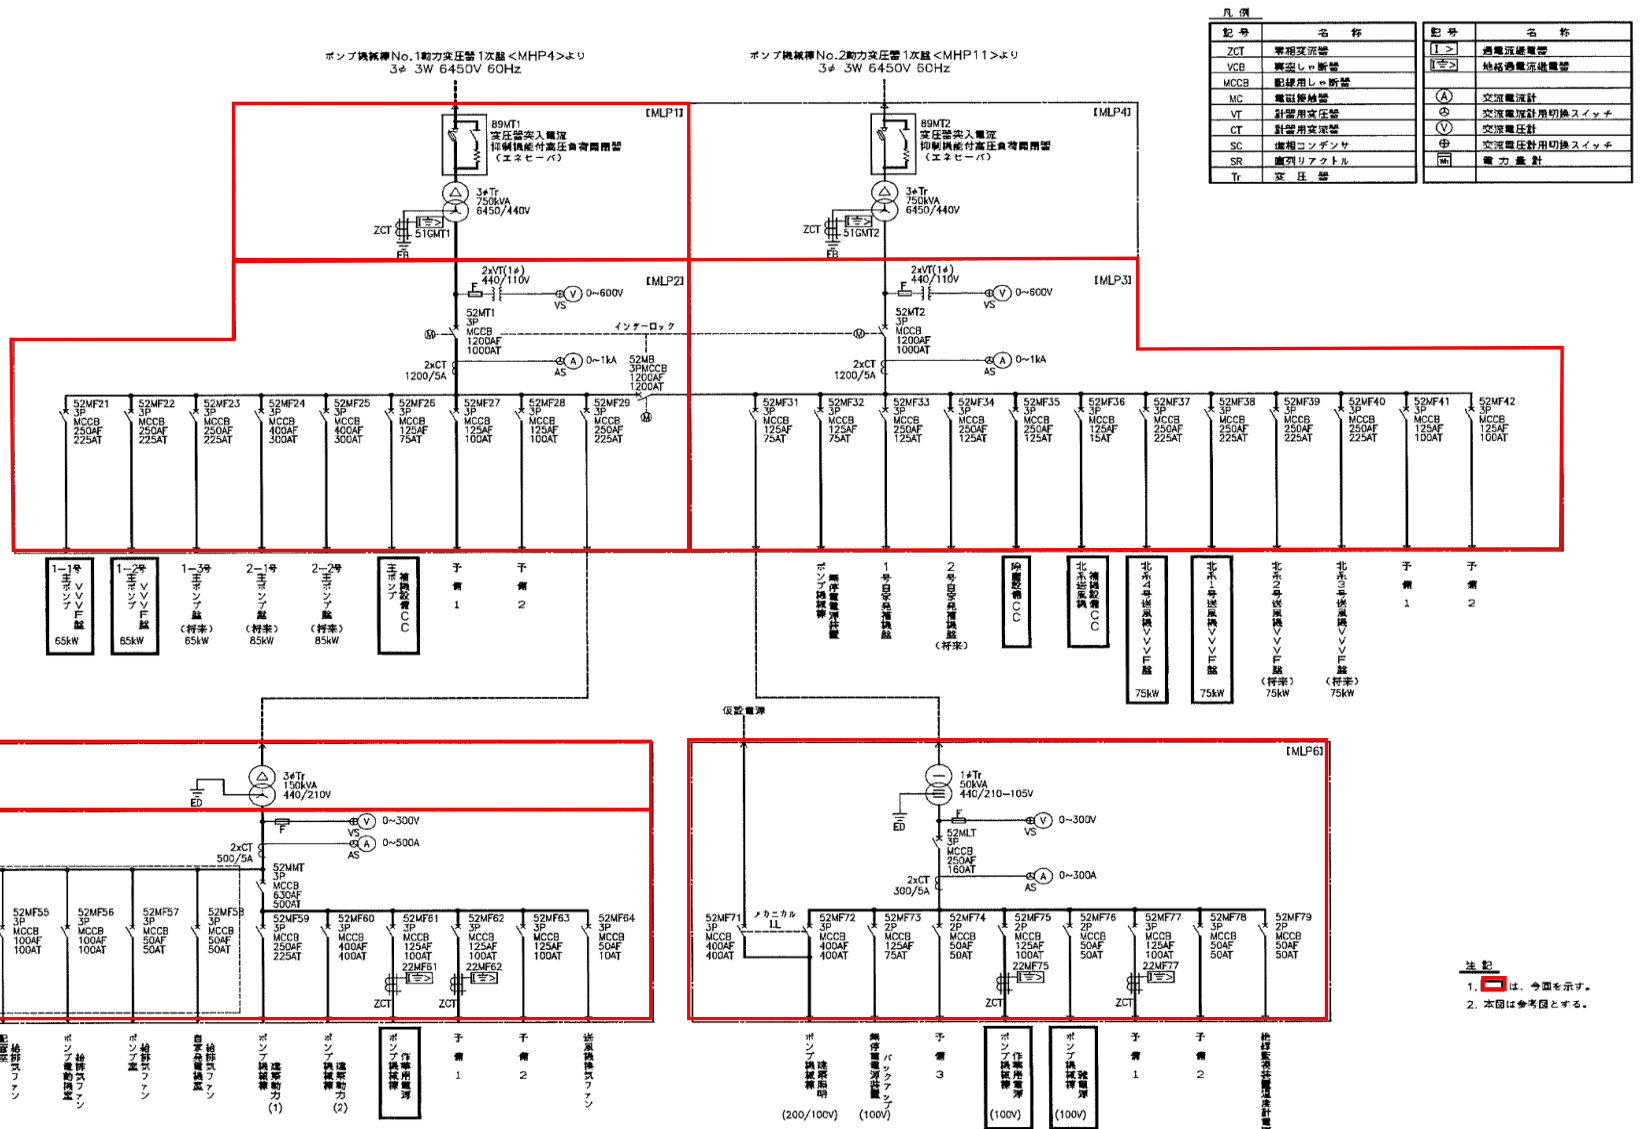


記号	名称	記号	名称
ZCT	電圧検出装置	[I>]	過電流検出装置
VCB	真空遮断器	[I<=]	過電流検出装置
MCCB	塑封遮断器	△	交流電圧計
MC	電圧検出装置	○	交流電圧計用切替スイッチ
VT	計量用変圧器	▽	交流電圧計
CT	計量用変圧器	⊕	交流電圧計用切替スイッチ
SC	電圧検出装置	⊖	電圧計
SR	電圧検出装置		
Tr	変圧器		


1. 図面は、参考図とする。
 2. 本図は参考図とする。

業務名	令和8年度 三下志委 第3号 志登茂川浄化センター電気設備点検業務		
施行場所	三重県津市白塚町地内		
図面の種類	ポンプ機械棟受電設備単線結線図		
縮尺	free	図面番号	3
事業所名	志登茂川浄化センター		

※ 本図は、参考図であり施行場所と本図に相違がある場合にあつては、相違箇所を再調査後、公社監督員と協議のうえ、詳細を決定すること。

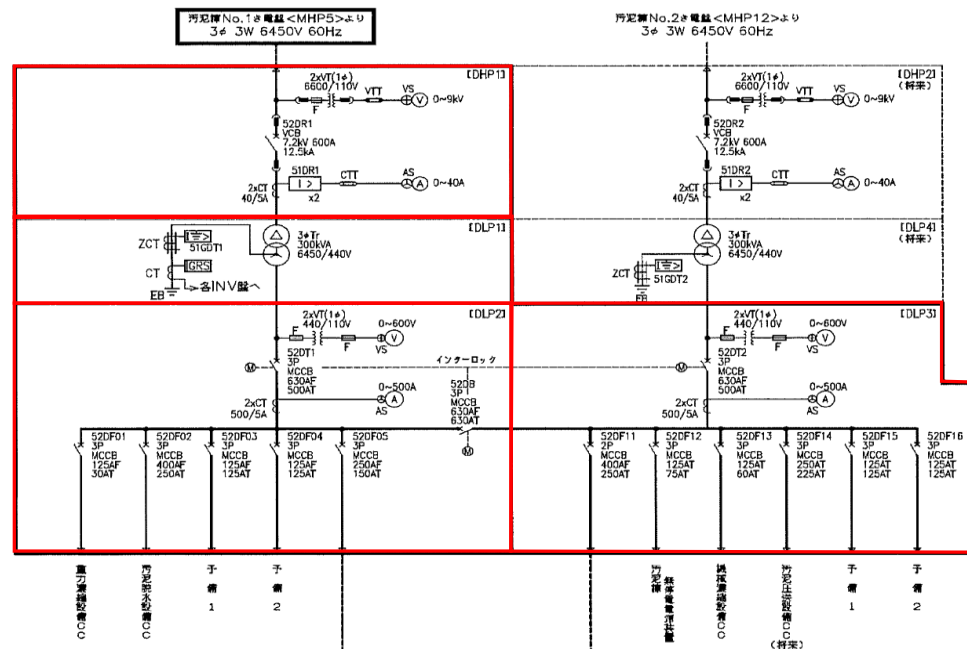


記号	名称	記号	名称
ZCT	零相検出器	⌈	過電流遮断器
VCB	高圧レバ断器	⌈	特設過電流遮断器
MCCB	配線用レバ断器	⌈	
MC	電動機断器	⌈	
VT	計量用変圧器	⌈	
CT	計量用変圧器	⌈	
SC	漏れコンデンサ	⌈	
SR	直列リアクトル	⌈	
Tr	変圧器	⌈	

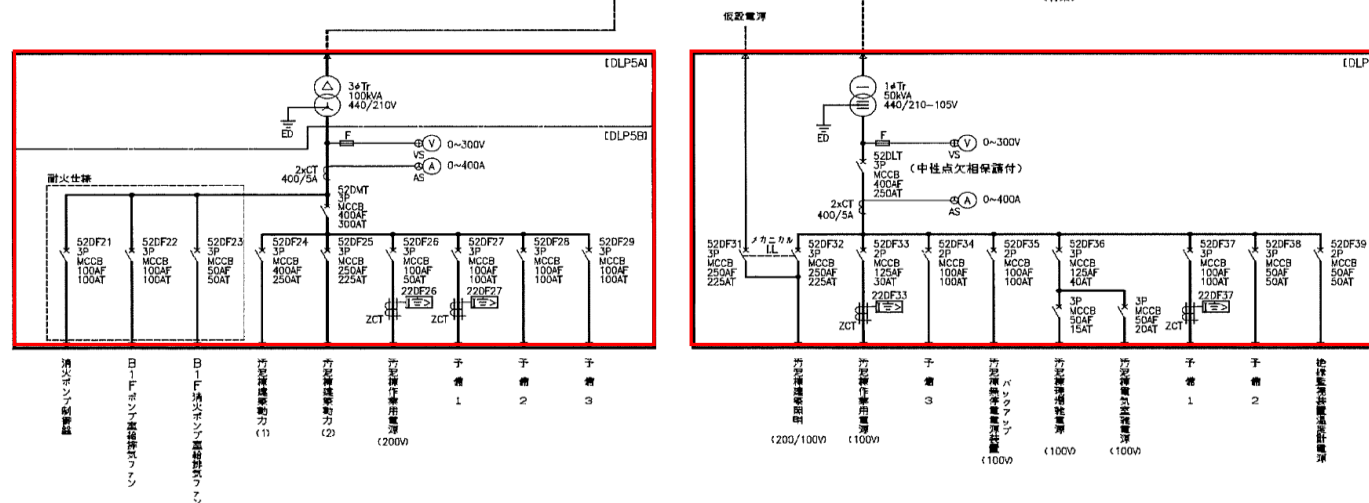

業 務 名	令和8年度 三下志委 第3号 志登茂川浄化センター電気設備点検業務		
施 行 場 所	三重県津市白塚町地内		
図面の種類	汚泥槽受電設備単線結線図		
縮 尺	free	図面番号	5
事 業 所 名	志登茂川浄化センター		

ポンプ調圧機電基 (MHP3) より
3.63W 6450V 60Hz

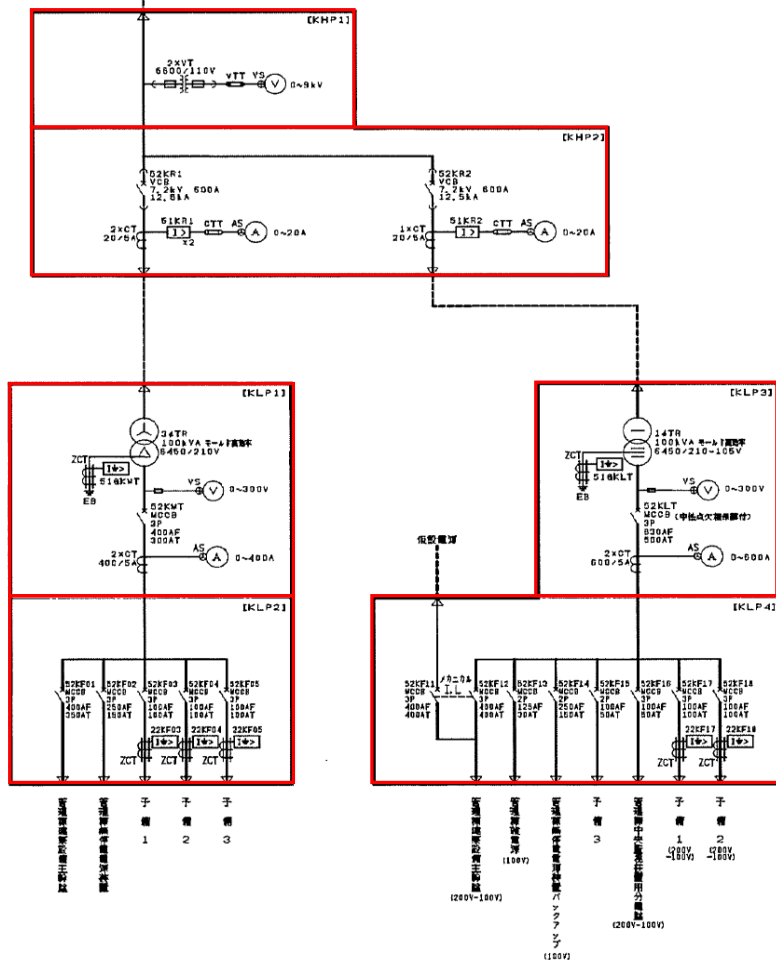

記号	名 称	記号	名 称
PAS	計上装置用変圧器	中	電圧計用切替器
MOF	計上装置用変圧器	の	電圧計用切替器
DS	断 路 器	DV	電圧測定計
LA	負 荷 器	DA	電圧測定計
LBS	高圧負荷器	V	交流電圧計
LDS	ヒューズ付断路器	A	交流電圧計
VCS	電圧計用断路器	W	電 力 計
VCS	電圧計用断路器	cosφ	力 率 計
DTUC	低圧用変圧器	WH	電 力 計
MCS	電圧計用断路器	Hz	周 波 数 計
MC	電圧計用断路器	N	電圧測定計
CT	計器用変圧器	EGT	計器用変圧器
PT	計器用変圧器	LCG	計器用変圧器
ZCT	電圧計用断路器	Sr	電圧計用断路器
QPT	計器用変圧器	AVR	自動電圧調整器
CTT	計器用変圧器	VR	電圧調整器
ZPC	コンデンサ用変圧器	12	過電圧保護器
PF	電力ヒューズ	13	過電圧保護器
F	ヒューズ	14	過電圧保護器
3PTR	3相変圧器	ELCR	電圧調整器
1PTR	単相変圧器	SC	電圧調整器
TR	計器用変圧器	U	電圧調整器
ACEX	交流電圧調整器	U	電圧調整器
TRE	電圧調整器	U<	電圧調整器
LE	電圧調整器	U>	電圧調整器
G	電圧調整器	U>	電圧調整器
DE	電圧調整器	U>	電圧調整器
TG	電圧調整器	U>	電圧調整器
COC	電圧調整器	U>	電圧調整器
		U>	電圧調整器
		U>	電圧調整器

- 注 記
1. [] は、今回を示す。
 2. [] は、別途または将来工事を示す。

※ 本図は、参考図であり施行場所と本図に相違がある場合にあつては、相違箇所を再調査後、公社監督員と協議のうえ、詳細を決定すること。

業 務 名	令和8年度 三下志委 第3号 志登茂川浄化センター電気設備点検業務		
施 行 場 所	三重県津市白塚町地内		
図 面 の 種 類	管理棟受電設備単線結線図		
縮 尺	free	図面番号	6
事 業 所 名	志登茂川浄化センター		

